

# Tiszta vizet önthetnek a pohárba

**Ivóvízkincsünk védelme nem csak a szakembereket, a lakosságot is foglalkoztatja.**

**HAJDÚDOROG.** Januárban nem csak a 13-as évfjártat miatt indult az év páratlanul Hajdúdorogon: elkezdődött a vízmű korszerűsítése, az ivóvízminőség-javító beruházás.

Noha a több évtizedes vízműtelep rendkívül elavult állapotú volt, a dorogi víz mégsem okozott csalódást, a helyiek szerették, és nem értették, miért kell „hozányúltni” - fogalmazott Csige Tamás, a hajdúváros polgármestere a beruházást ismertető, megyeházán tartott sajtótájékoztatón szer-

## Számokban

• Dorogon 9 ezer, Görbeházán 2 ezer 500, Tedejen 500 emberhez jut el a tisztább víz.

• Maga a hálózat 20 százalékában újul meg, a '60-as években lefektetett csövek cseréje a következő évek kihívása lesz.


dán. Hazai jogszabályok és kormányrendelet határozza meg, milyen minőségű (vas-, mangán-, arzén- és ammóniumtartalmú) vizet kell szolgáltatni, és bár nem érződött, a dorogiban az arzéntartalom magas volt.

Az arzénmentesítést önerőből (5 millió forintból) elvégezték - a 2012 végétől érvényes uniós előírás szerint az ivóvíz arzéntartalma literenként 10 mikrogramm alá csökkent a korábbi 30-ról -, majd megkezdődött a korszerűsítés, a gazdaságosabb üzemeltetés feltétele - mondta a városvezető.

## Konzorciumban történt

A munkálatok november végéig tartanak, jelenleg 90 százalékos készütségben vannak, de májusban már megkezdődtek a próbaüzemek is. A feladatot konzorciumban az Aqua-General Kft. és Aquaprofit Zrt. látja el.

A kivitelezés során a polgármester nagy kihívásnak nevezte, hogy a szolgáltatás zavartalan volt, változatlan színvonalon kellett

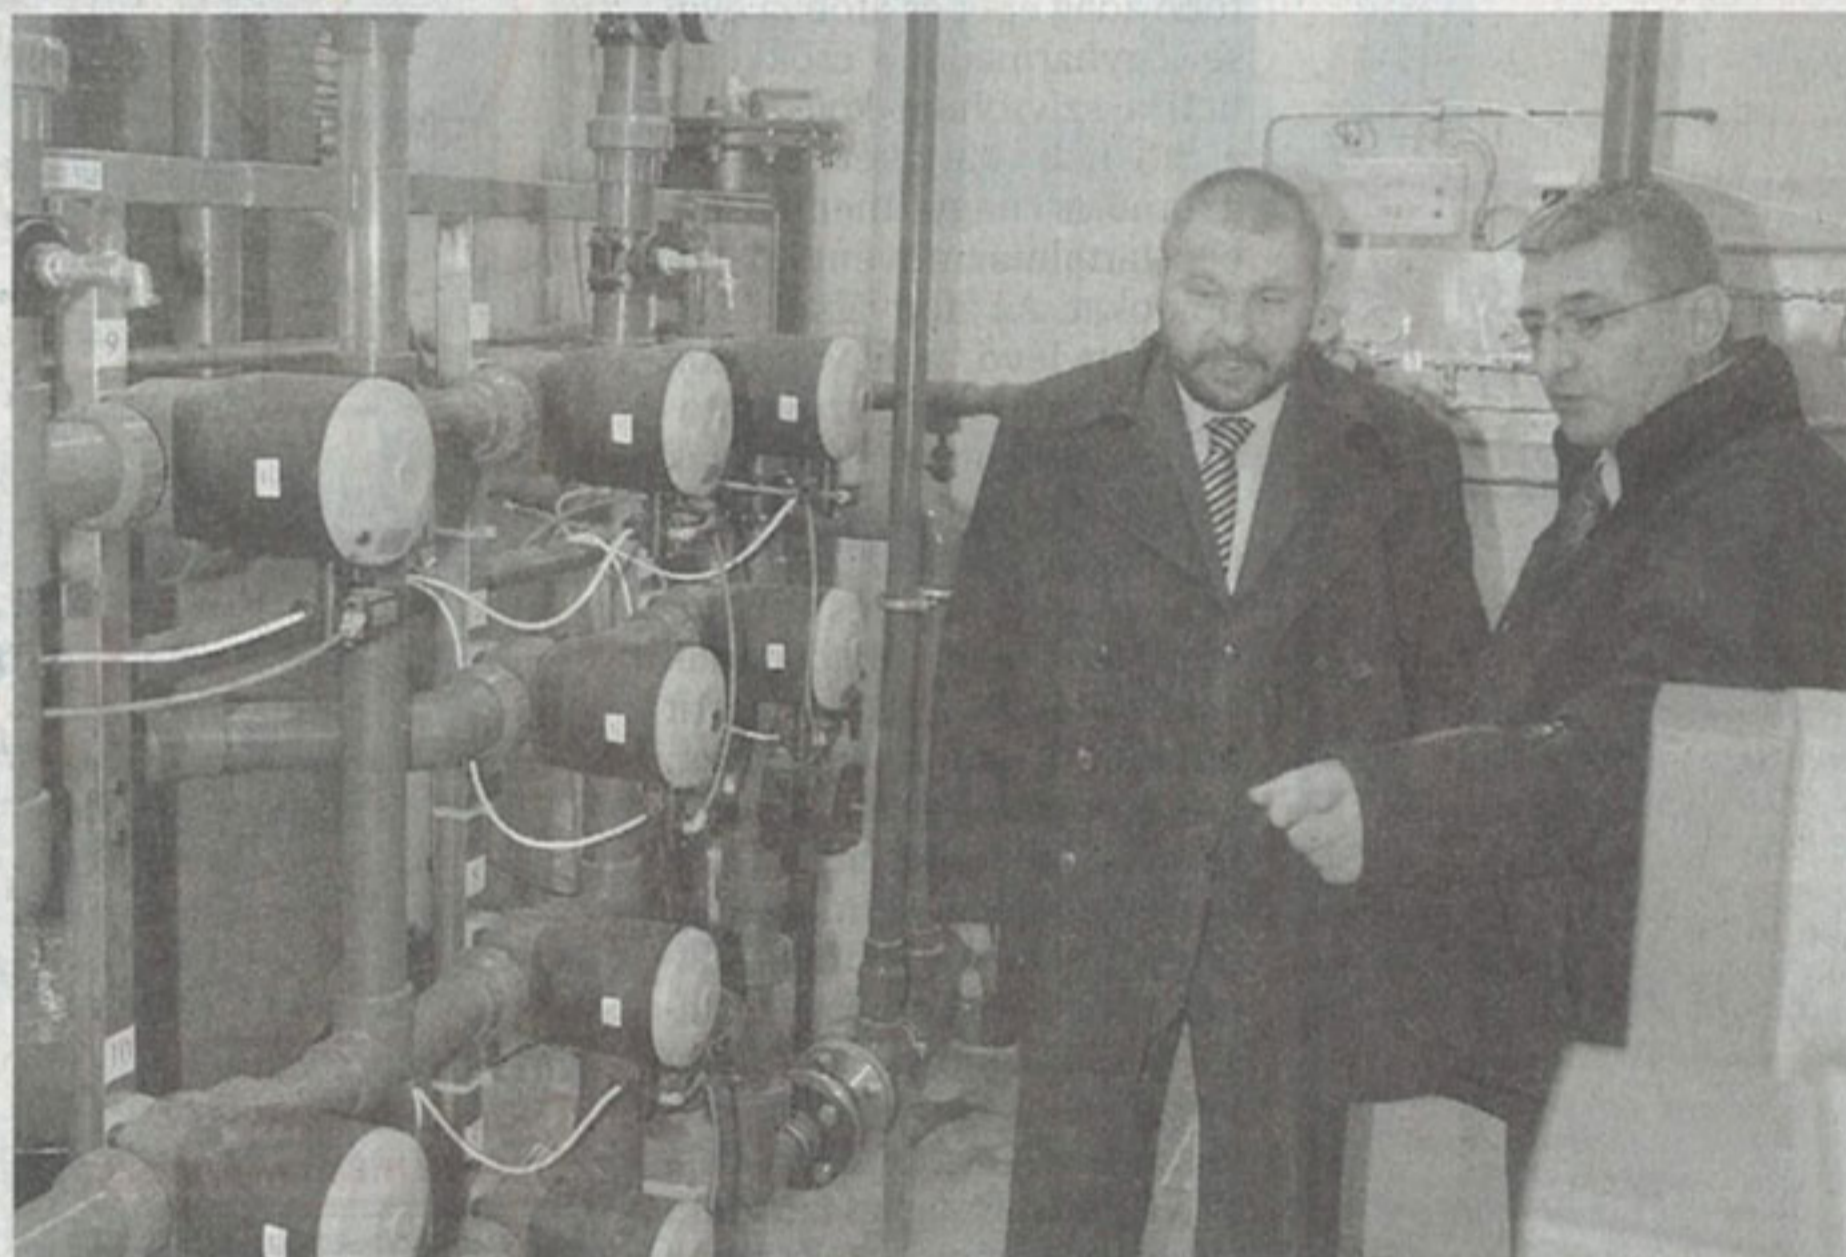

Nánás polgármestere, Szólláth Tibor a kivitelezővel

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

biztosítani, amit nehezített a márciusi áramkimaradás. Továbbá az ott élők időről időre szembesültek az arzénmentesítés kísérő jelenségével, a víz elszíneződésével, olykor szagosodásával

is, amit a tisztítási folyamat során leoldott lerakódások okoztak. - Sok bosszúsággal járt mindez, de megnyugtató volt, hogy a folyamatos laboratóriumi vizsgálatok e problémán kívül nem ta-

láltak aggodalomra okot adó eltéréseket - mondta Csige Tamás. A települések sokat lobbiztak azért, hogy megtarthassák saját vízműüket, ezáltal a saját kutakat, ami sikerült;

szó volt arról ugyanis, hogy országos viszonylatban kevesebb lesz a vízmű, átemelővel és vezetékkel máshonnan (Keleti-főcsatorna, geszterédi, bodaszőlői felszín alatti vizek) érkezik a víz. **HBN-BB**

## Összefogás

Az Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázat keretében 415 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Görbeháza, Hajdúnánás-Tedej és Hajdúdorog települések ivóvizeinek tisztítására.

A projekt keretein belül az egyes települések vízműbázisain kapacitást növelő építések (nyersvíz-, tisztavíz-tározók, ülepítő-szikkasztó medencék), a kezelő épületek felújítása, bővítése valósul meg.

A több mint ezer méternyi hálózat rekonstrukciós munkája mellett új mosató csomópontok is létesülnek a településeken, illetve 95 darab lakossági bekötéssel fog bővülni a felhasználói kör.

# Rendszerváltás előtt áll a tévézés

